





Aanzicht - Voorgevel



Plattegrond - Begane Grond

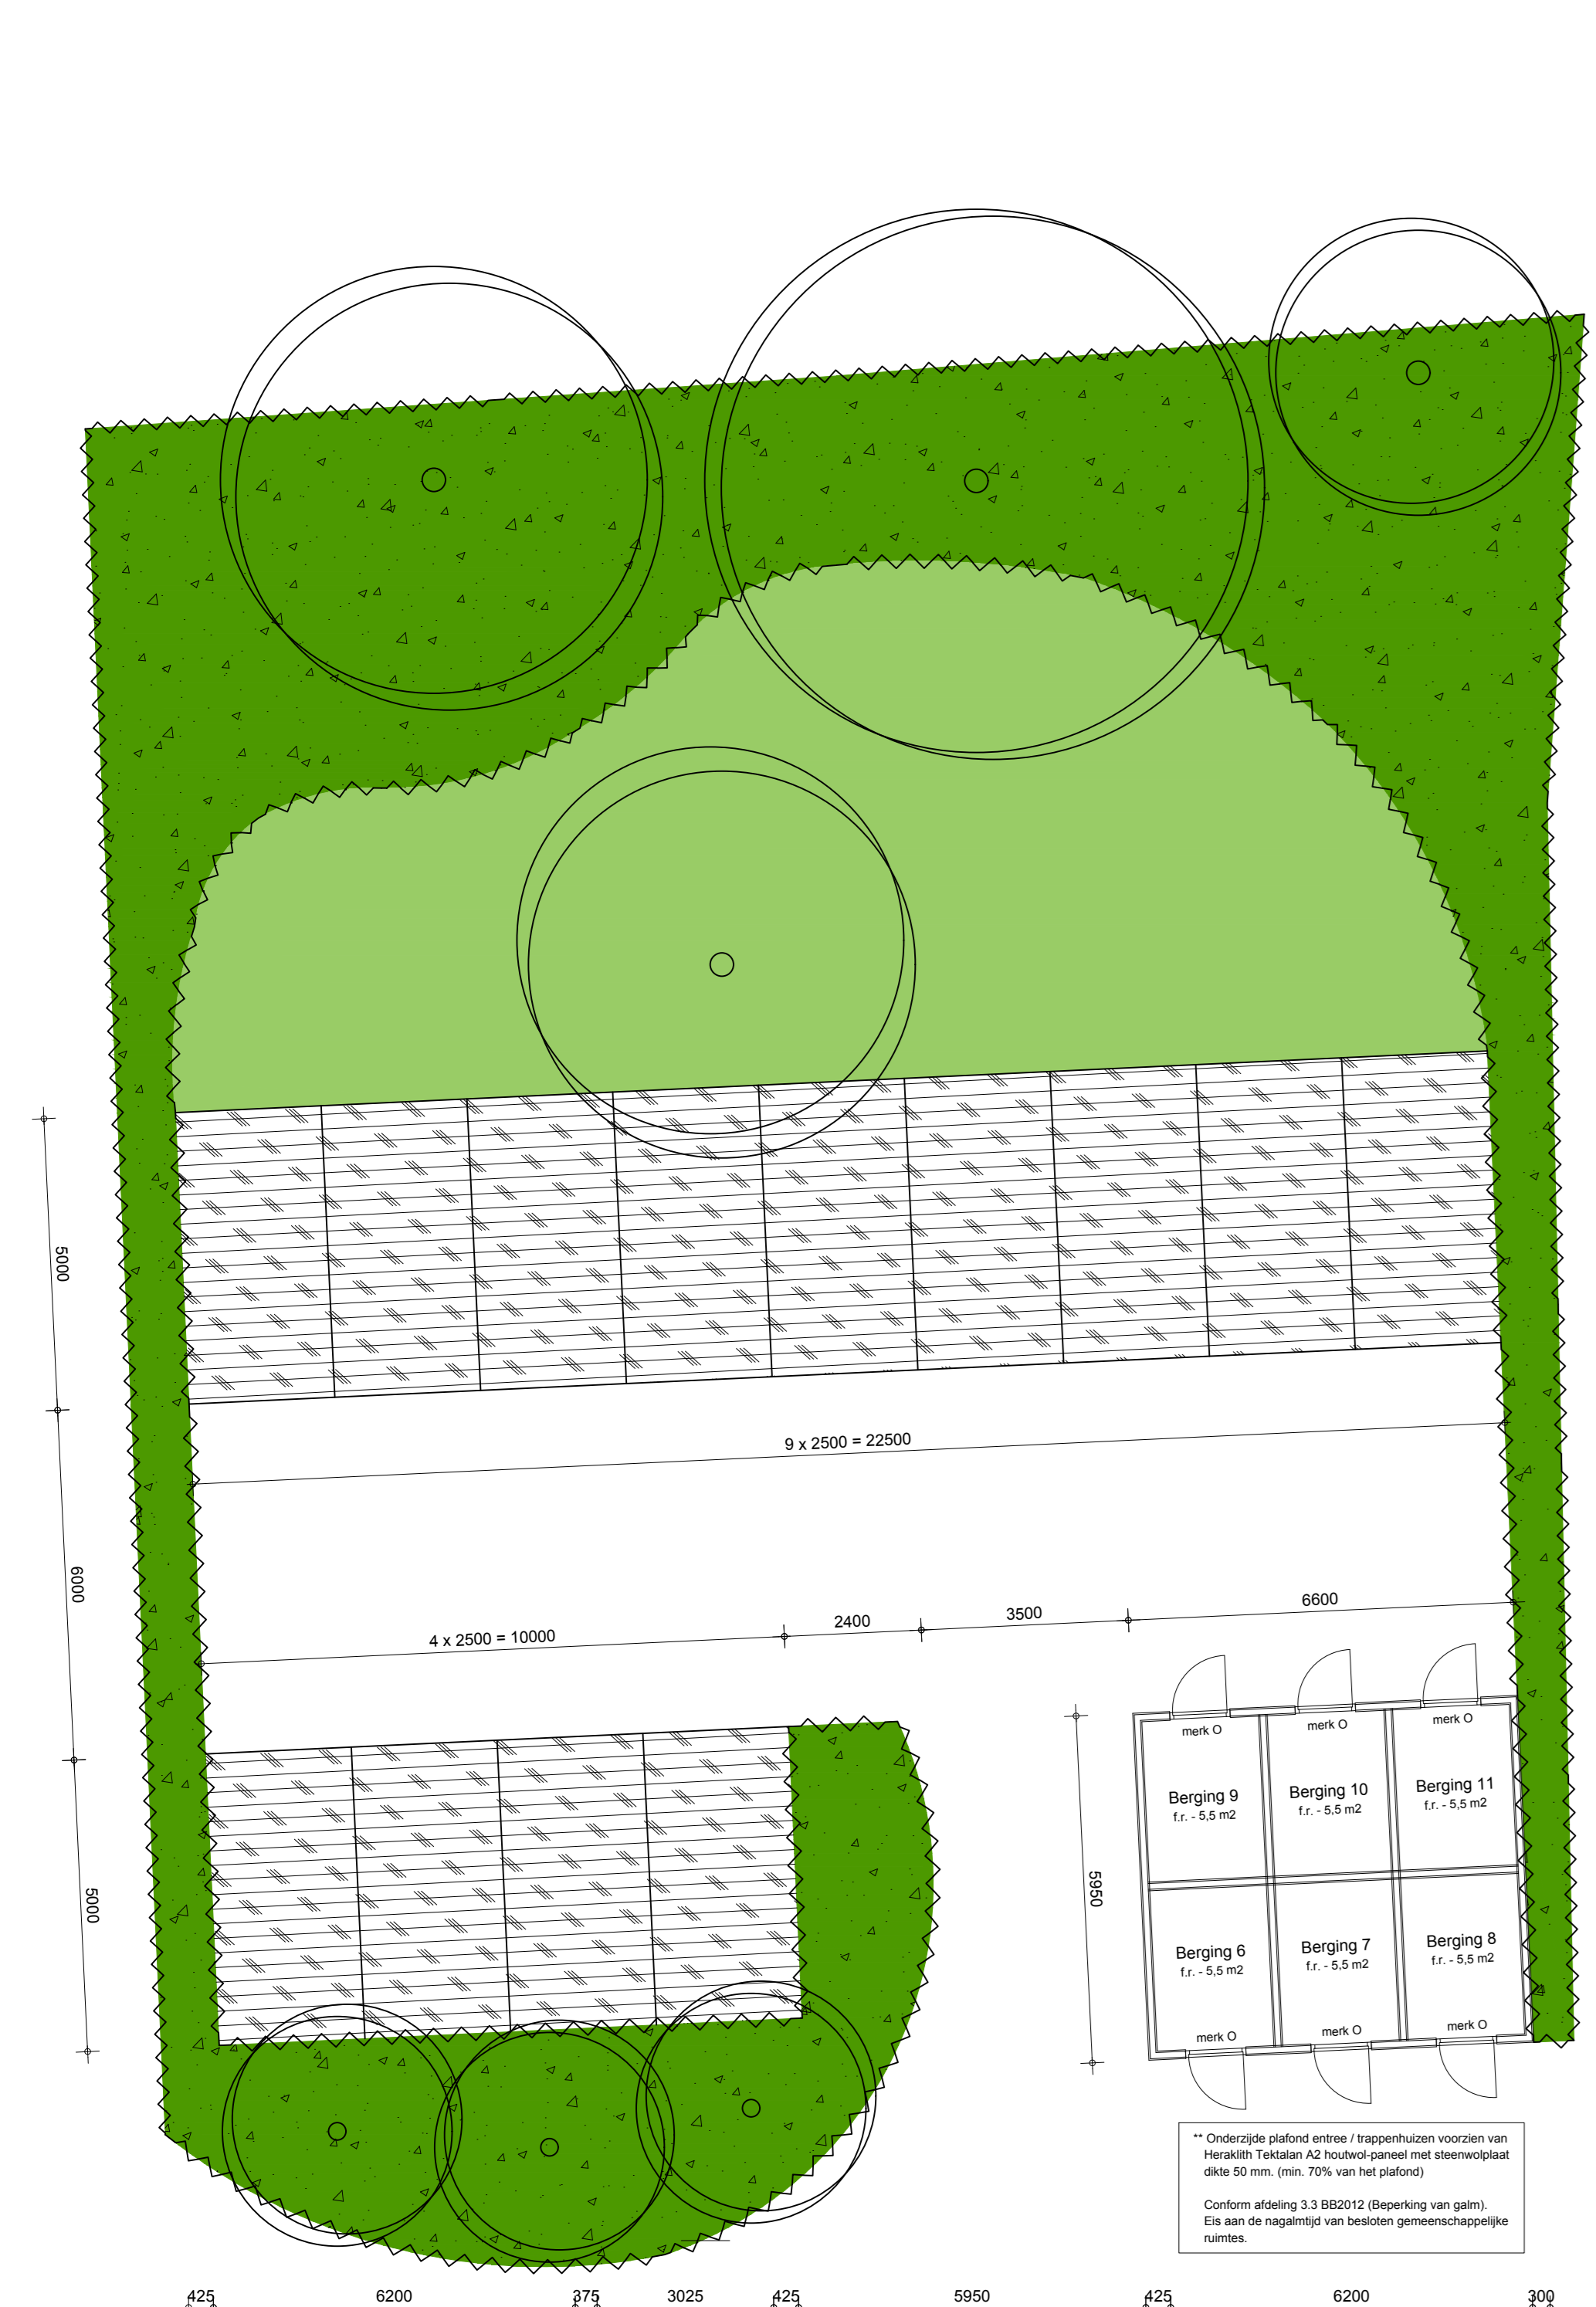


Aanzicht - Achtergevel

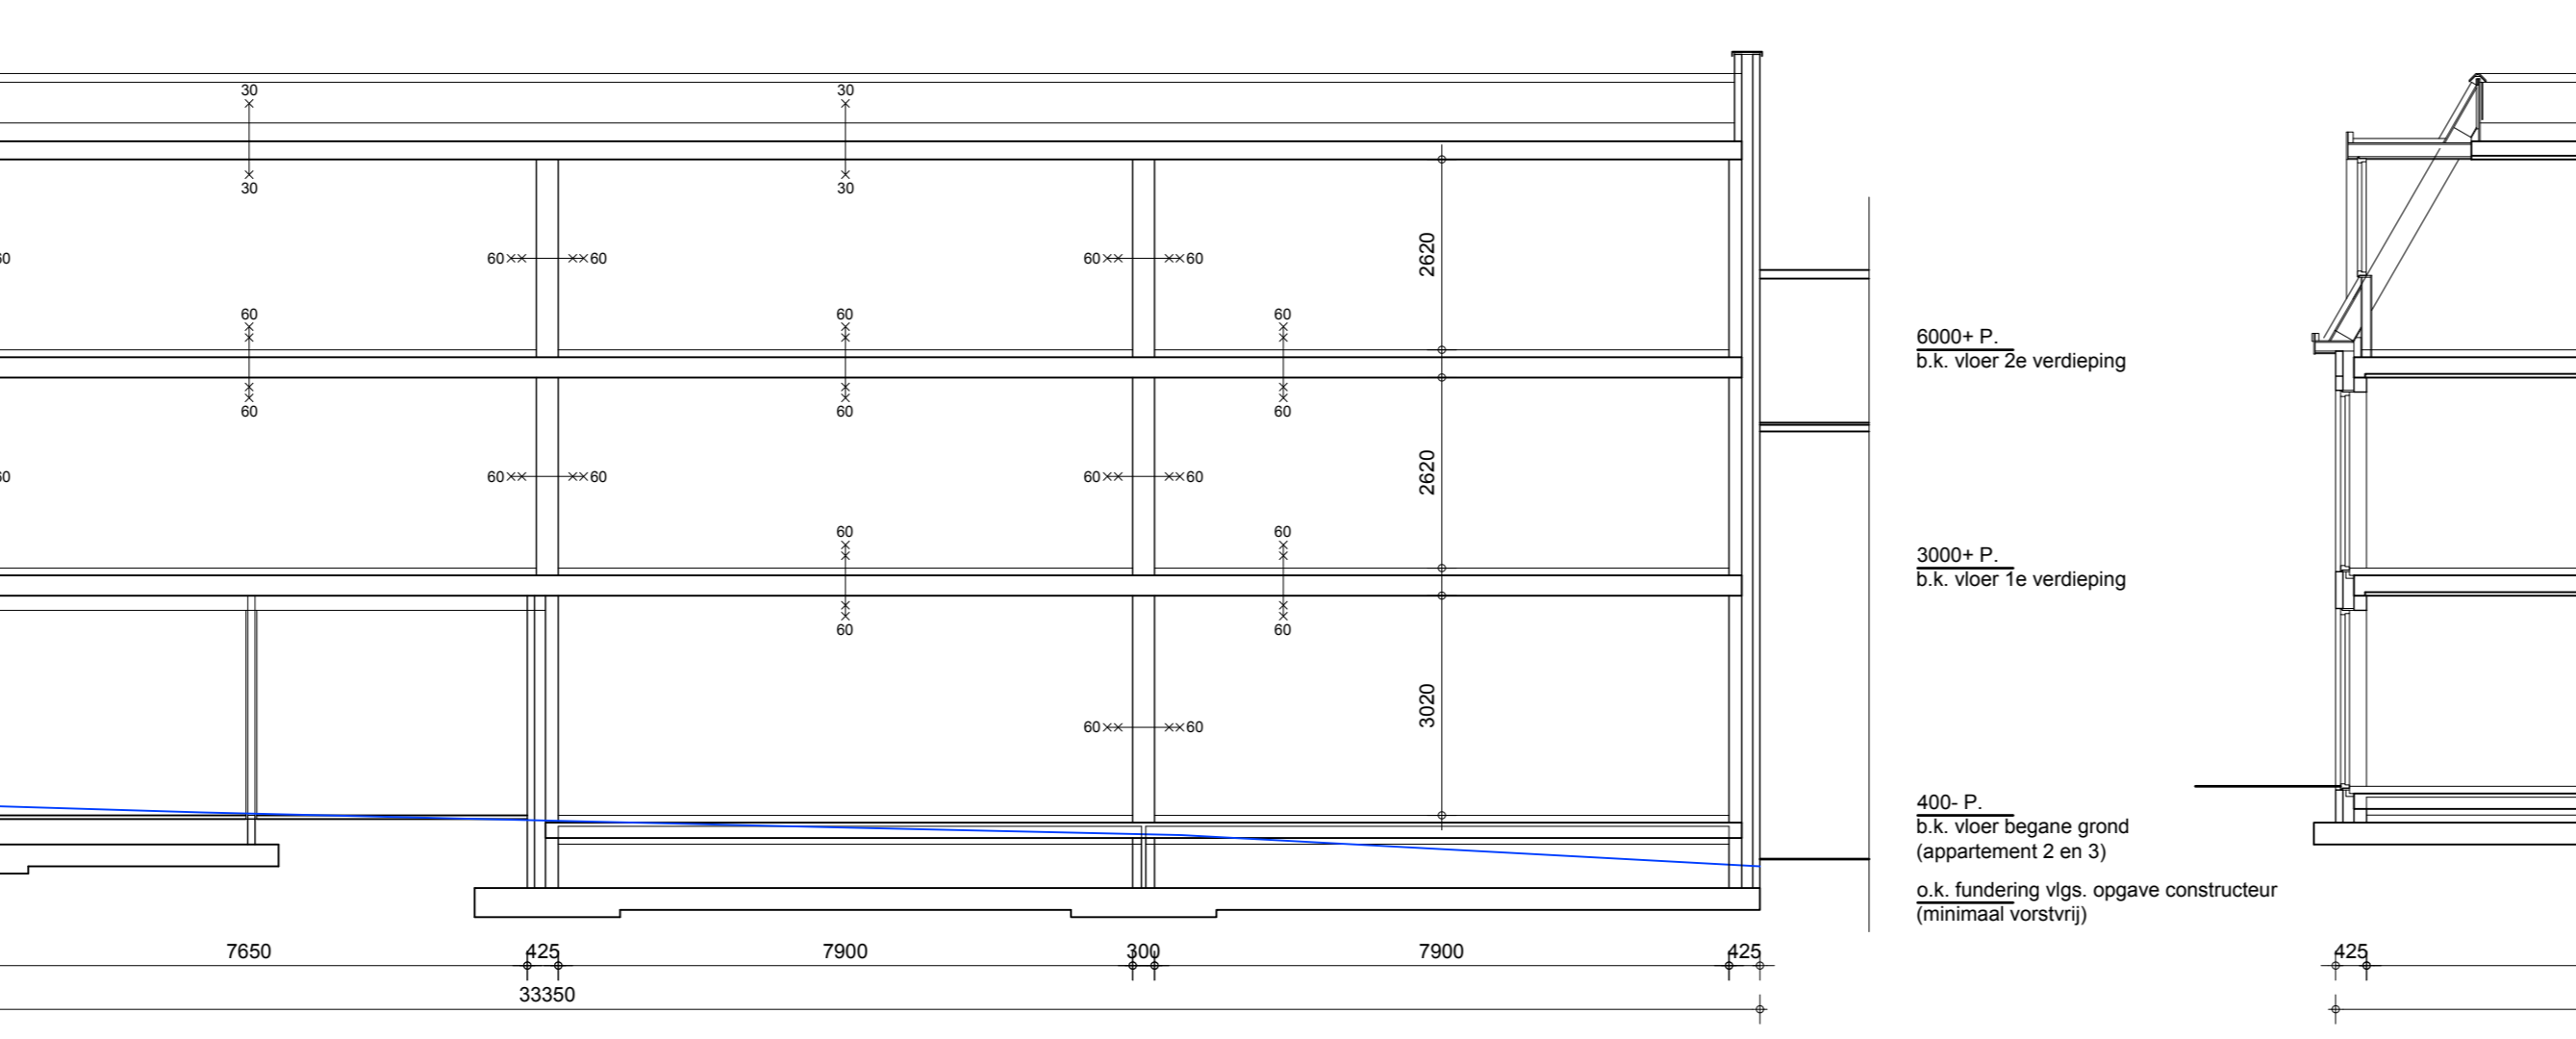


Doorsnede A

Doorsnede B

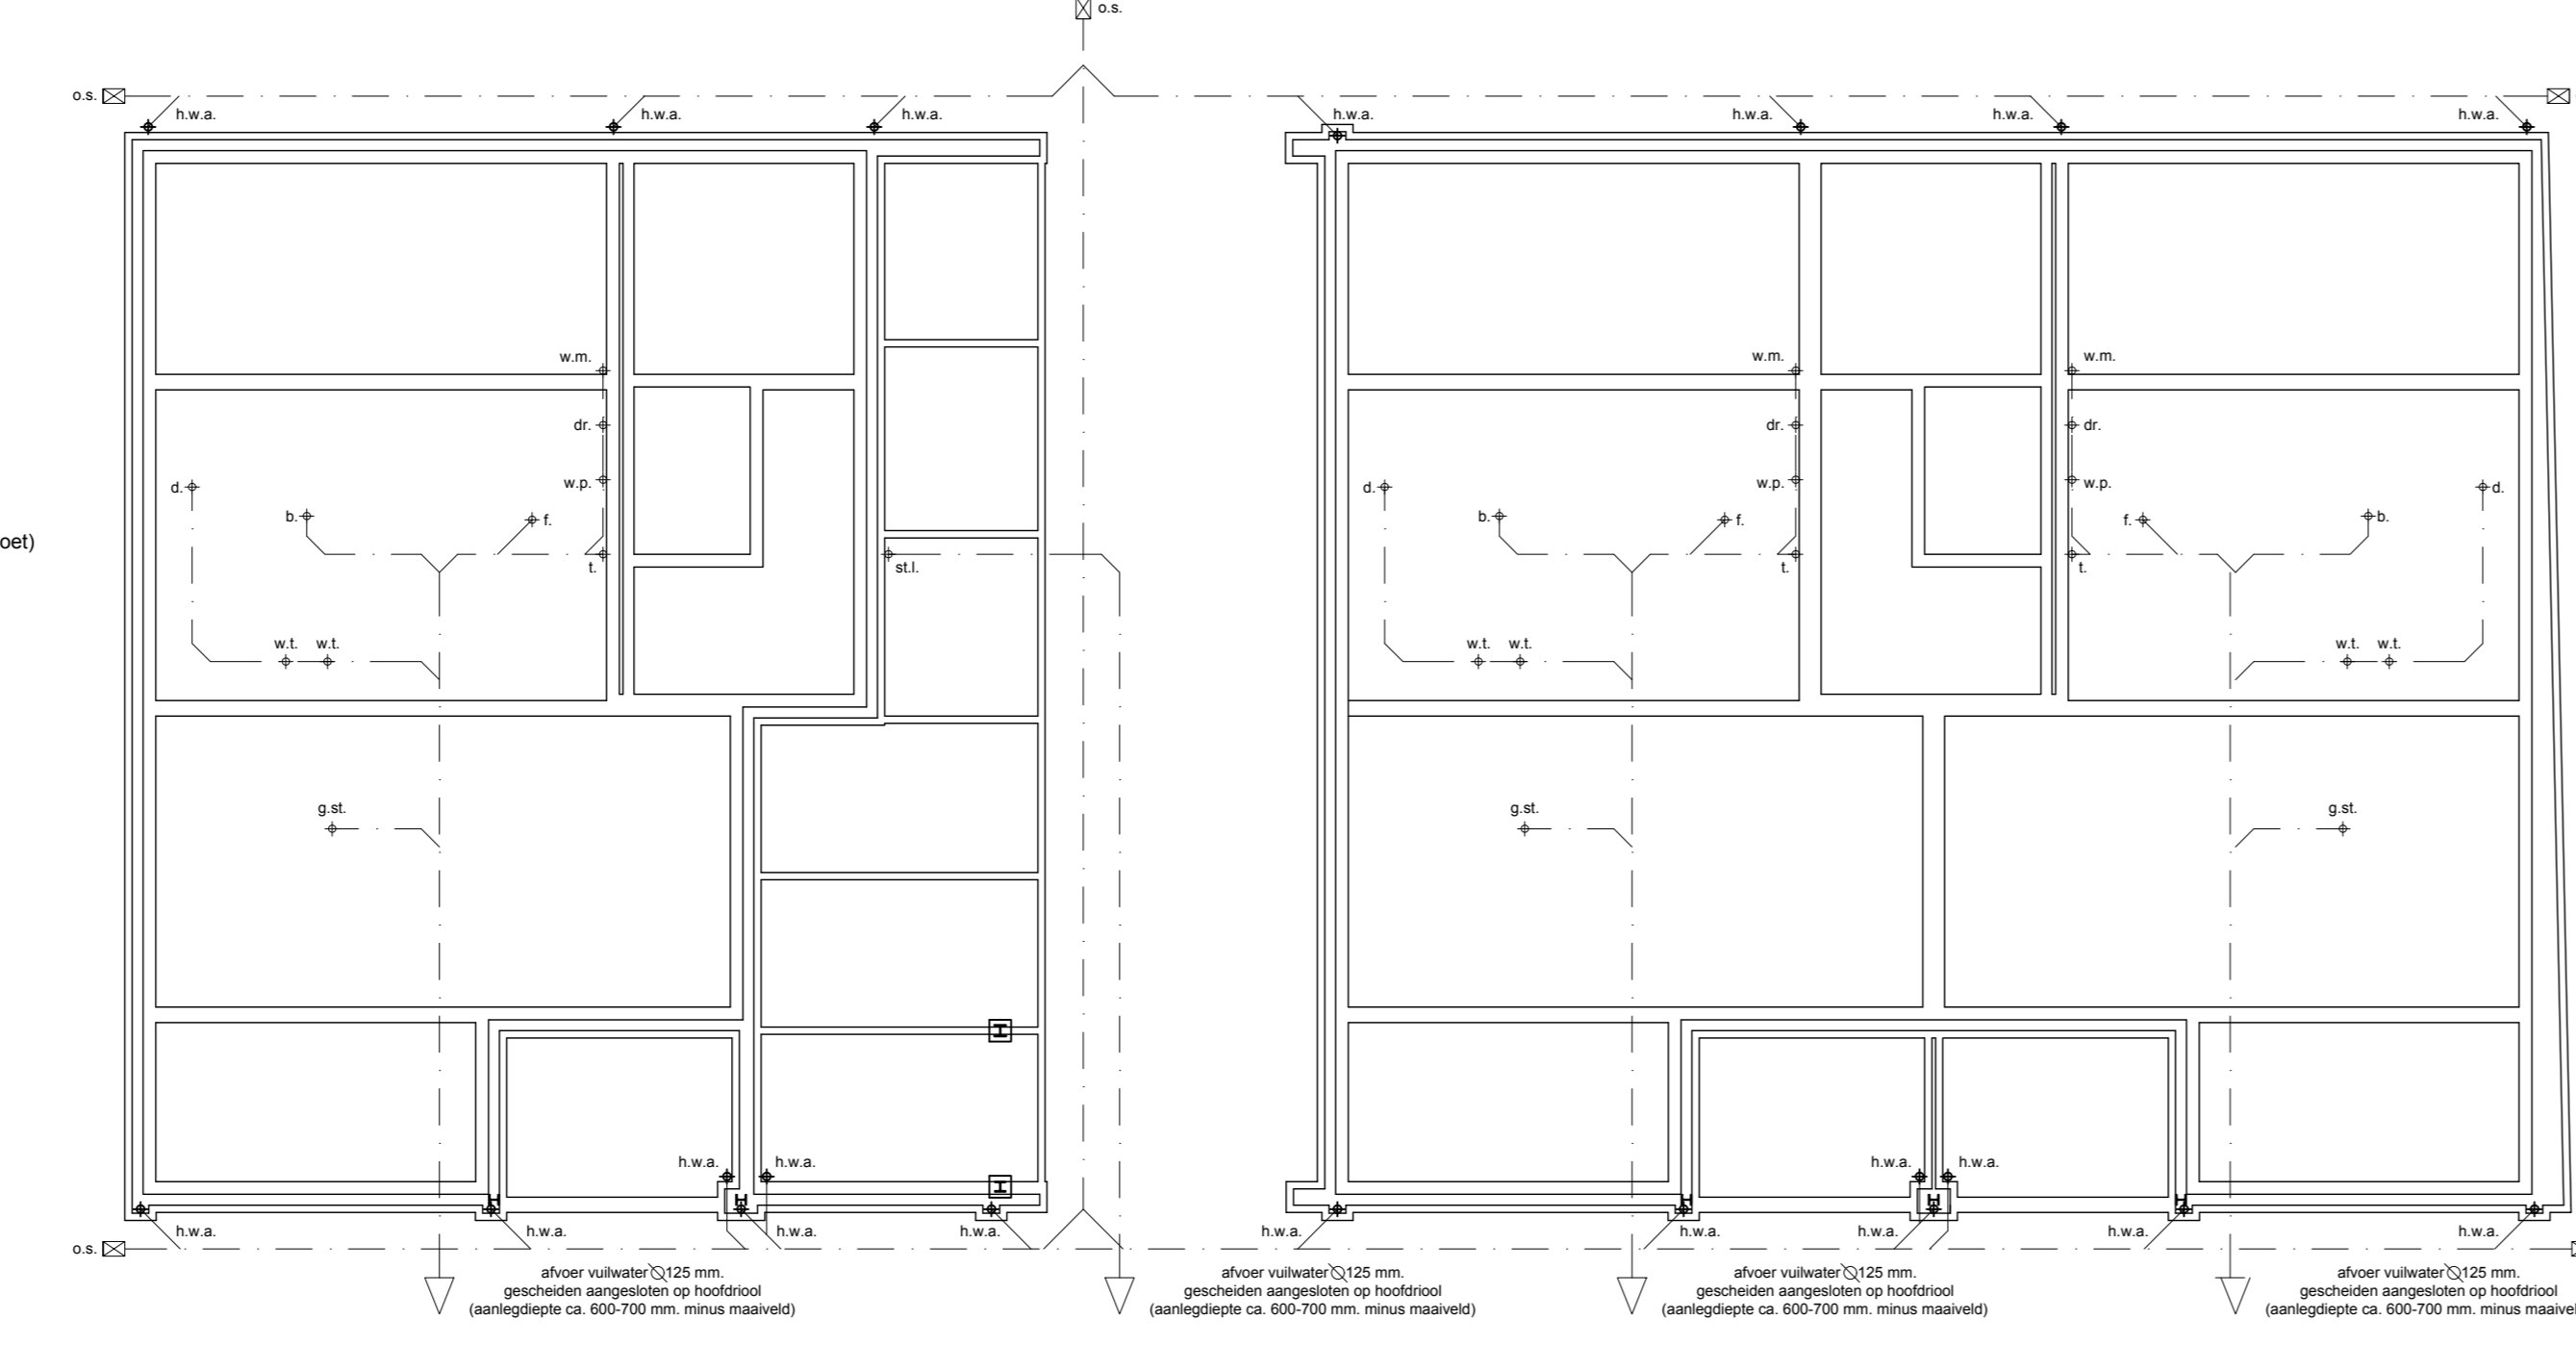


Funderingsoverzicht

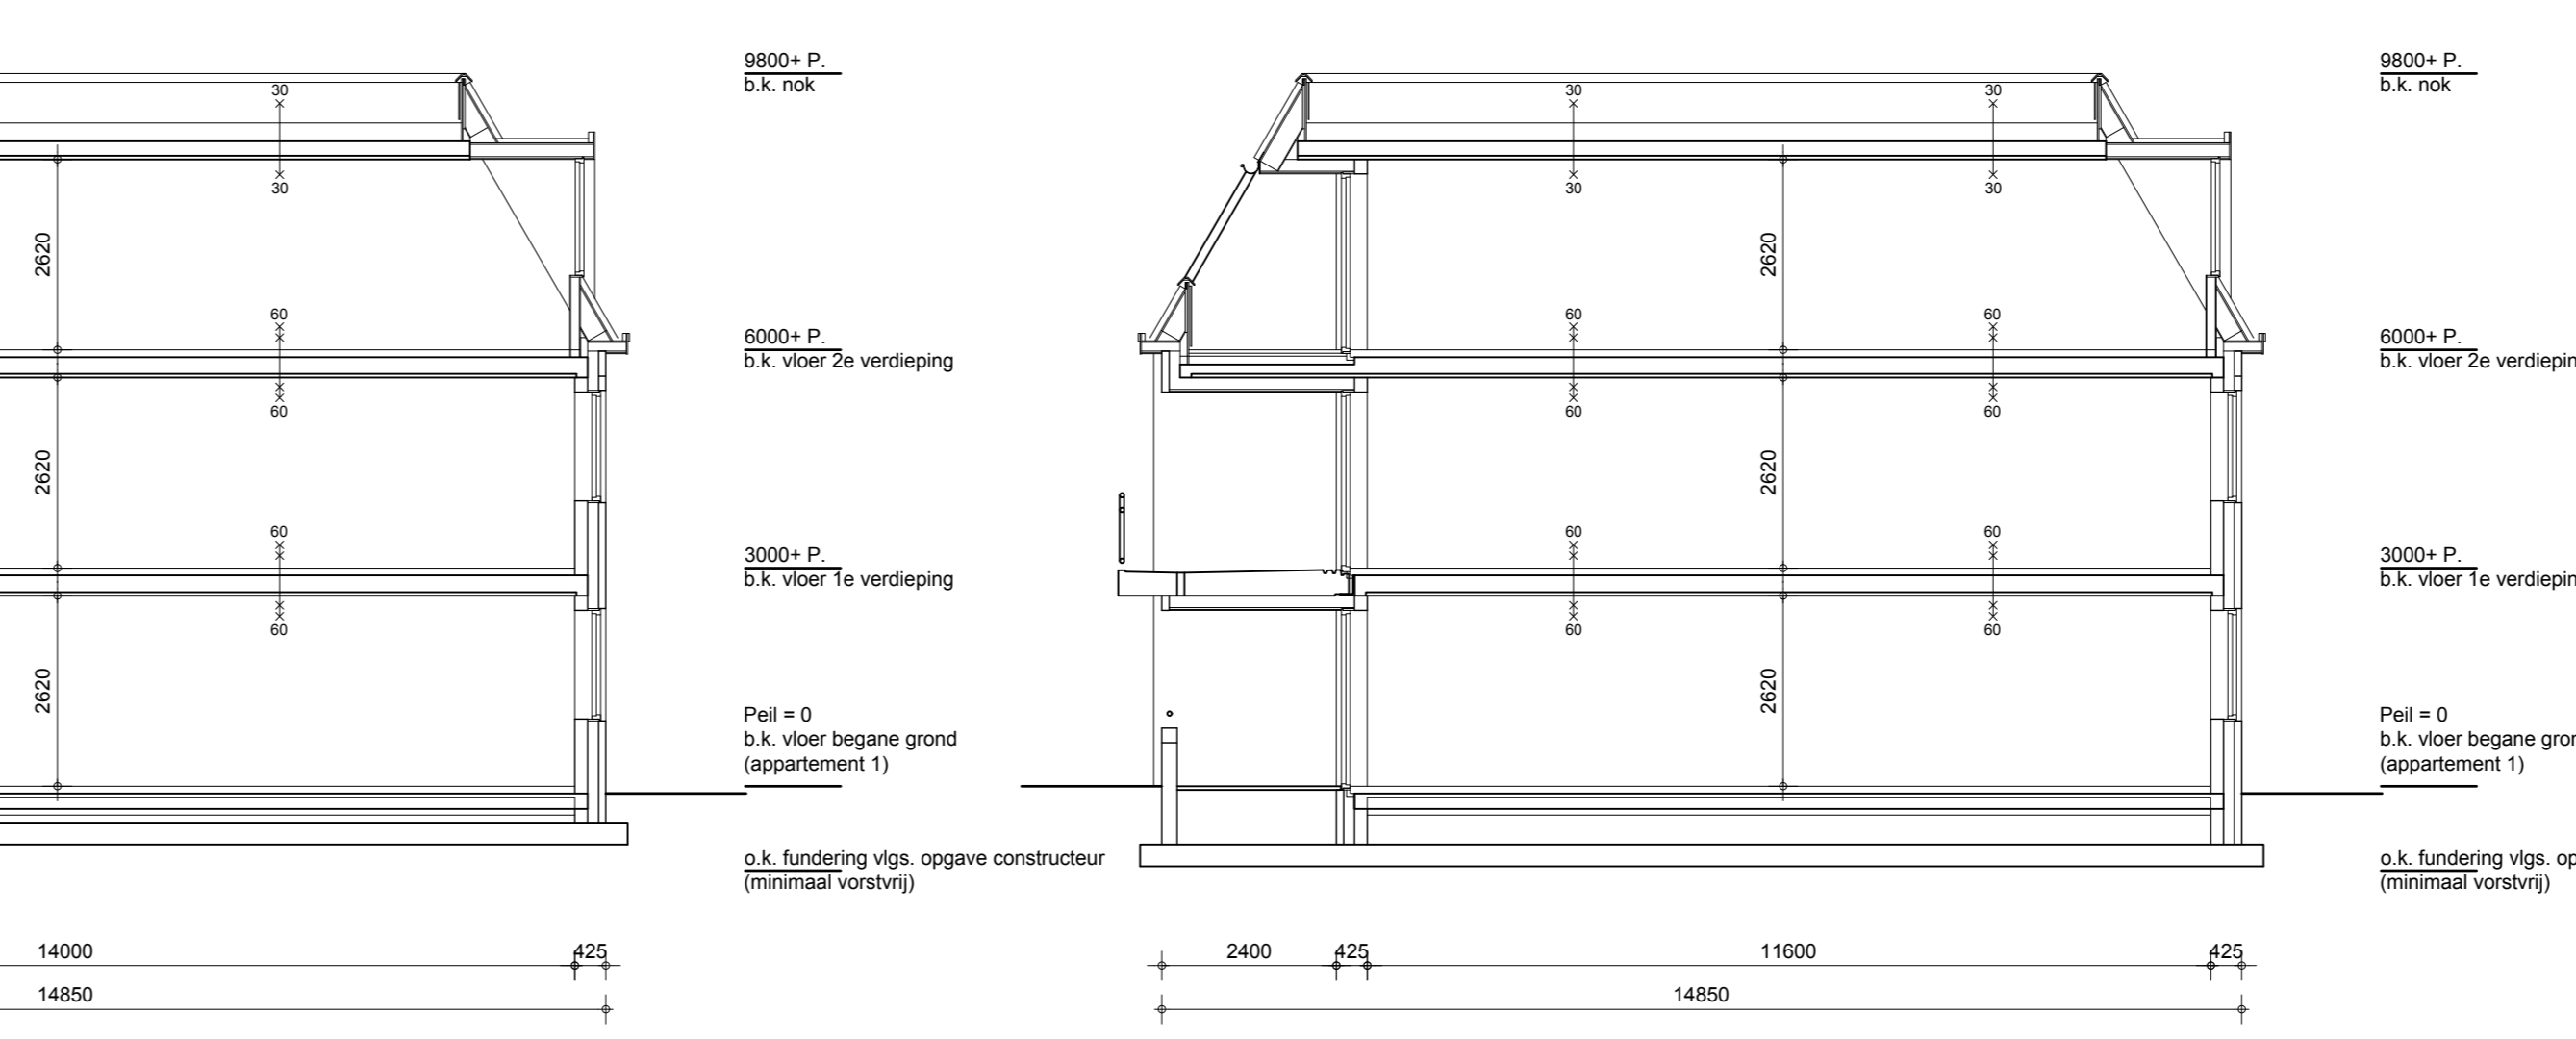

Doorsnede C

Dakoverzicht

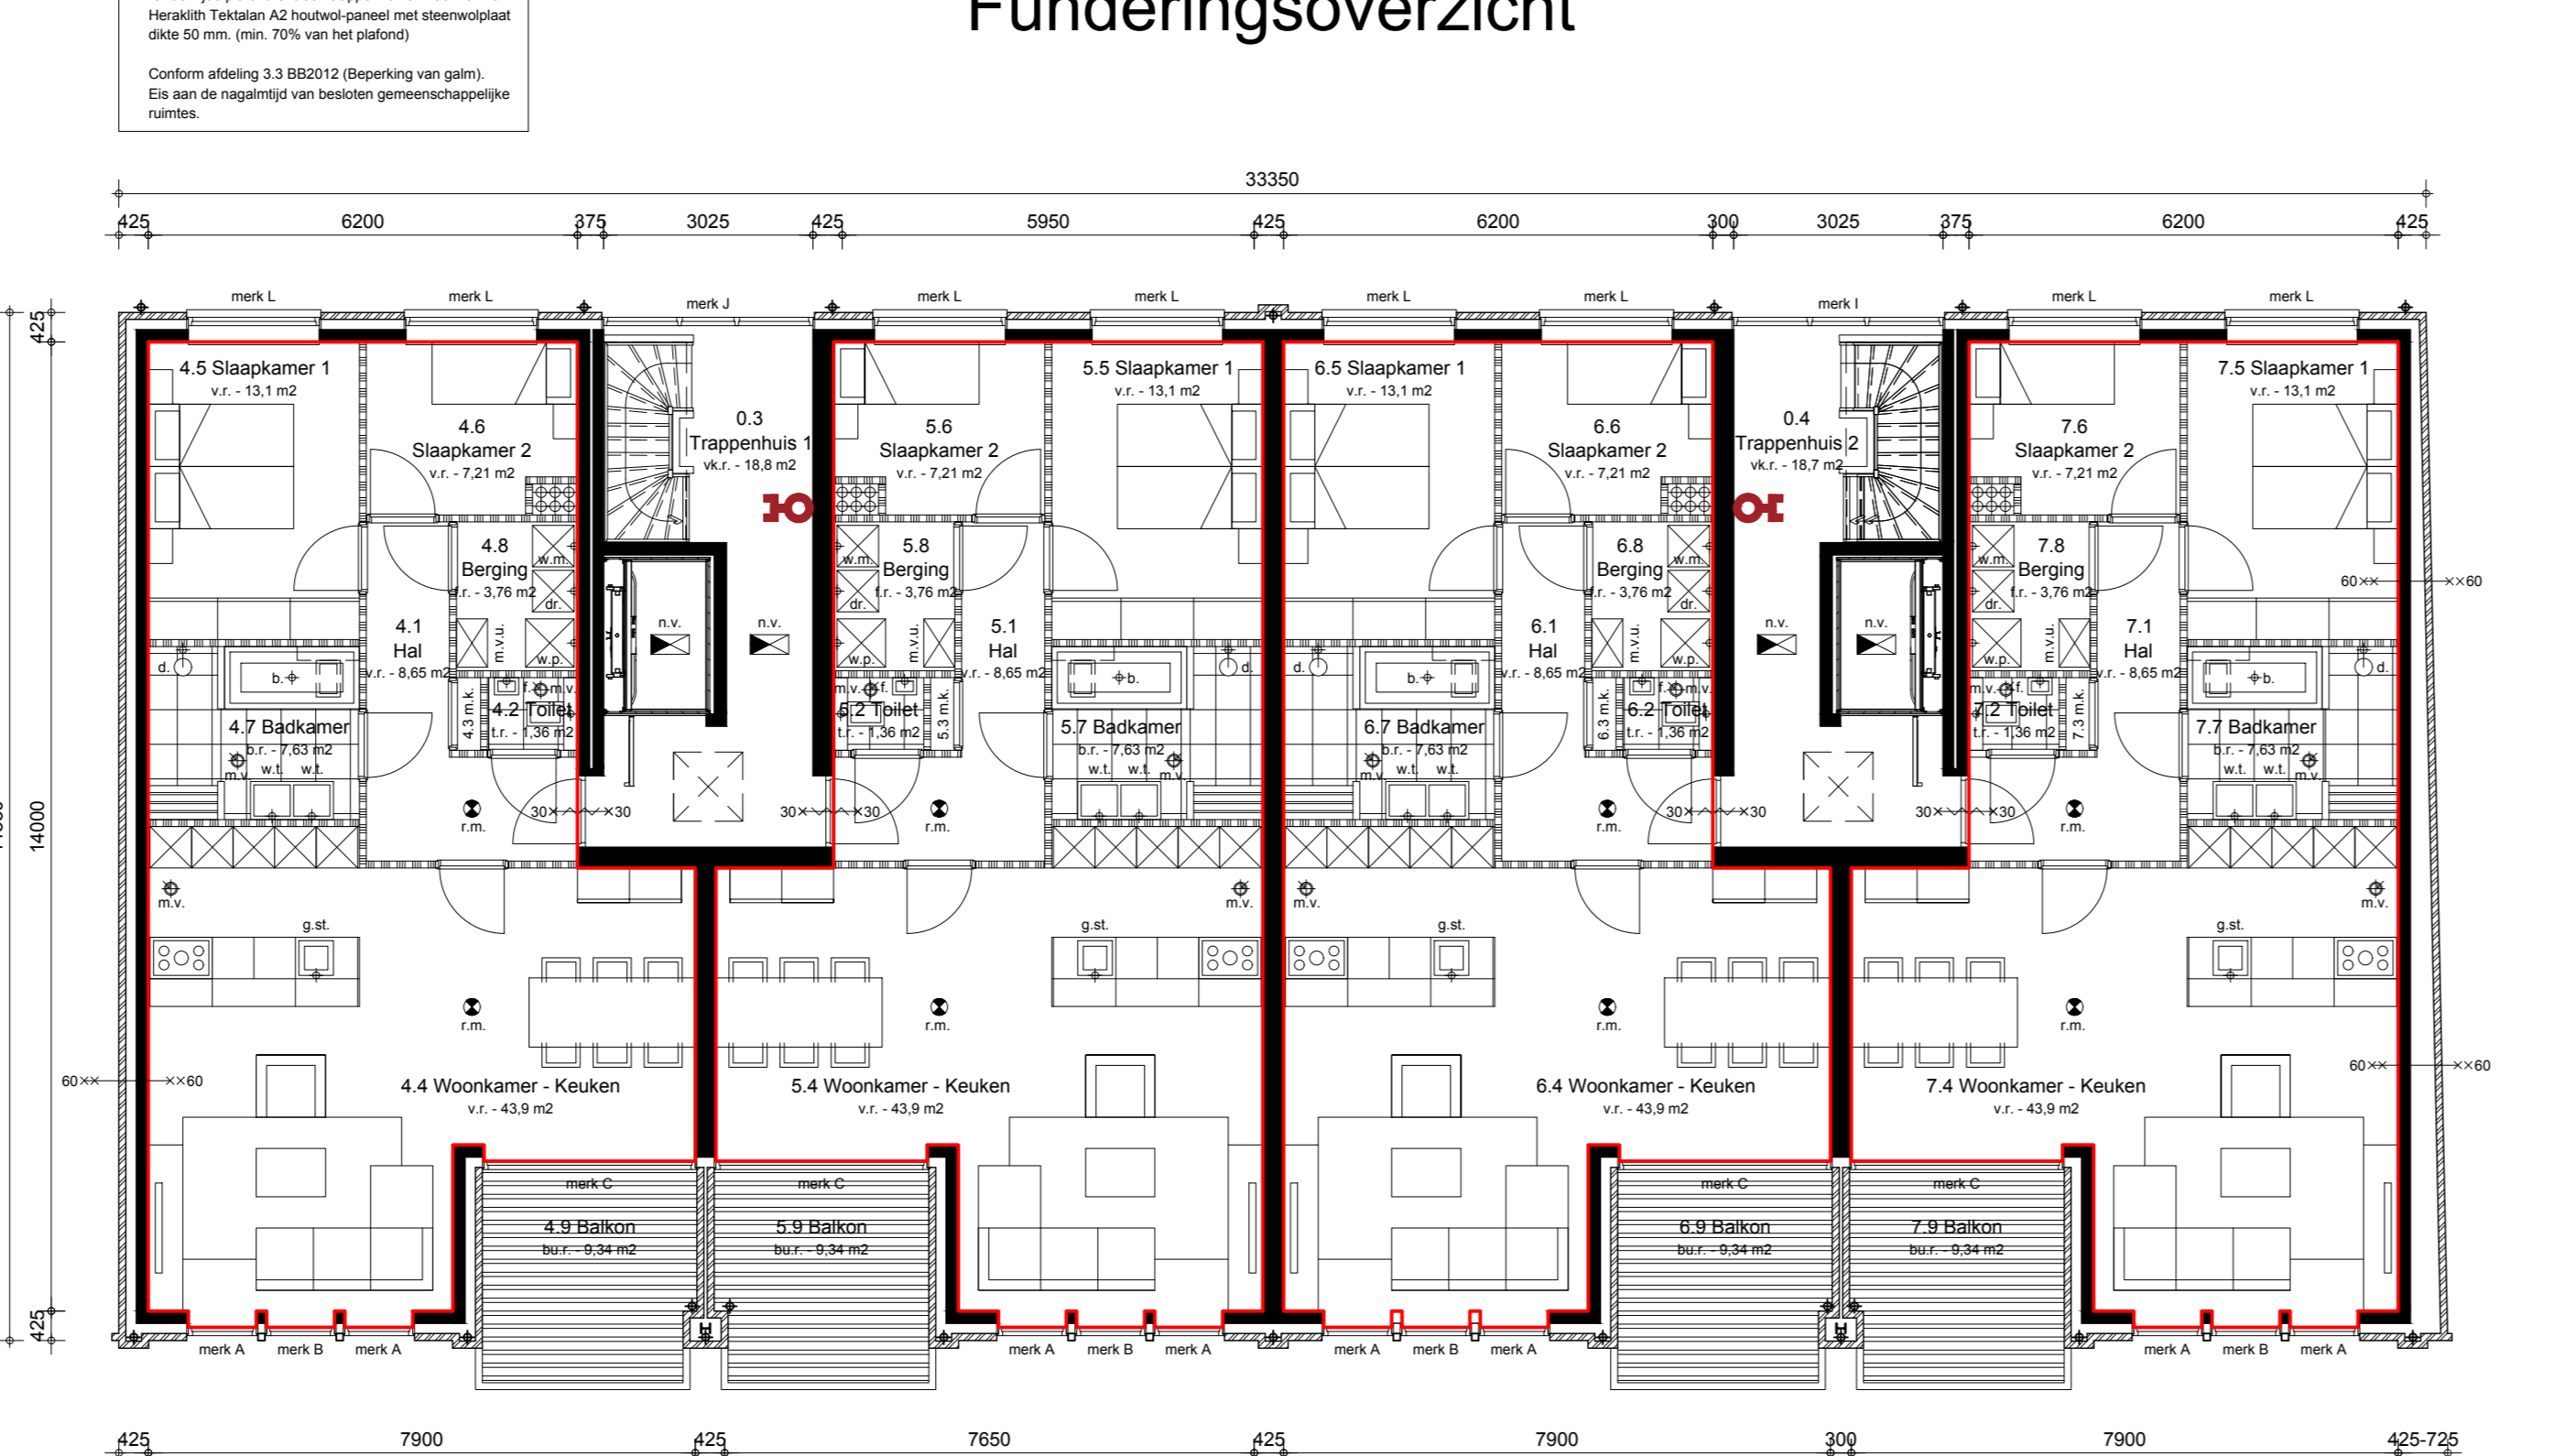

Plattegrond - 1e Verdieping




Plattegrond - 2e Verdieping

<b>RENOVOI - Bouwbesluit - Overbruggen van hoogverschillen</b>	<p>De overbrugging van meer dan 0,21 m tussen deze wapening van stichtingen moet worden uitgevoerd op verhoogde, verhogings-, bekisting-, buis-, of op een speciale bekisting. Dit moet worden uitgevoerd op een afstand van ten minste 10 cm van de zijwanden van de stichting en op een afstand van ten minste 20 cm van de zijwanden van de stichting.</p>																
<b>RENOVOI - Bouwbesluit - Trappen</b>	<table border="1"> <tr> <th>normwaarde</th> <th>andere gebouwsituatie</th> </tr> <tr> <td>maximale trapbreedte</td> <td>2,20 m</td> </tr> <tr> <td>maximale trapdiepte</td> <td>2,20 m</td> </tr> <tr> <td>maximale traphoogte</td> <td>2,20 m</td> </tr> <tr> <td>maximale trapdiepte</td> <td>2,20 m</td> </tr> <tr> <td>maximale trapdiepte</td> <td>2,20 m</td> </tr> <tr> <td>maximale trapdiepte</td> <td>2,20 m</td> </tr> <tr> <td>maximale trapdiepte</td> <td>2,20 m</td> </tr> </table>	normwaarde	andere gebouwsituatie	maximale trapbreedte	2,20 m	maximale trapdiepte	2,20 m	maximale traphoogte	2,20 m	maximale trapdiepte	2,20 m	maximale trapdiepte	2,20 m	maximale trapdiepte	2,20 m	maximale trapdiepte	2,20 m
normwaarde	andere gebouwsituatie																
maximale trapbreedte	2,20 m																
maximale trapdiepte	2,20 m																
maximale traphoogte	2,20 m																
maximale trapdiepte	2,20 m																
maximale trapdiepte	2,20 m																
maximale trapdiepte	2,20 m																
maximale trapdiepte	2,20 m																
<b>RENOVOI - Bouwbesluit - Afsluiting van vloer, trap en hellingbalk</b>	<p>De afsluiting van de vloer, trap en hellingbalk moet worden uitgevoerd op een afstand van ten minste 10 cm van de zijwanden van de stichting en op een afstand van ten minste 20 cm van de zijwanden van de stichting.</p>																
<b>RENOVOI - Bouwbesluit - Beveiliging van balken en toerren</b>	<p>De beveiliging van balken en toerren moet worden uitgevoerd op een afstand van ten minste 10 cm van de zijwanden van de stichting en op een afstand van ten minste 20 cm van de zijwanden van de stichting.</p>																
<b>RENOVOI - Bouwbesluit - Beveiliging van balken en toerren</b>	<p>De beveiliging van balken en toerren moet worden uitgevoerd op een afstand van ten minste 10 cm van de zijwanden van de stichting en op een afstand van ten minste 20 cm van de zijwanden van de stichting.</p>																

<b>RENOVOI - Bouwbesluit - Bescherming tegen ratten en muizen</b>	<p>De bescherming tegen ratten en muizen moet worden uitgevoerd op een afstand van ten minste 10 cm van de zijwanden van de stichting en op een afstand van ten minste 20 cm van de zijwanden van de stichting.</p>
<b>RENOVOI - Bouwbesluit - Toewer van verbrandingsgas en afvoer van rookgas</b>	<p>De toewer van verbrandingsgas en afvoer van rookgas moet worden uitgevoerd op een afstand van ten minste 10 cm van de zijwanden van de stichting en op een afstand van ten minste 20 cm van de zijwanden van de stichting.</p>
<b>RENOVOI - Bouwbesluit - Werking van vocht</b>	<p>De werking van vocht moet worden uitgevoerd op een afstand van ten minste 10 cm van de zijwanden van de stichting en op een afstand van ten minste 20 cm van de zijwanden van de stichting.</p>
<b>RENOVOI - Bouwbesluit - Bescherming tegen geluid van buiten</b>	<p>De bescherming tegen geluid van buiten moet worden uitgevoerd op een afstand van ten minste 10 cm van de zijwanden van de stichting en op een afstand van ten minste 20 cm van de zijwanden van de stichting.</p>
<b>RENOVOI - Bouwbesluit - Bescherming tegen geluid van buiten</b>	<p>De bescherming tegen geluid van buiten moet worden uitgevoerd op een afstand van ten minste 10 cm van de zijwanden van de stichting en op een afstand van ten minste 20 cm van de zijwanden van de stichting.</p>
<b>RENOVOI - Bouwbesluit - Bescherming tegen geluid van buiten</b>	<p>De bescherming tegen geluid van buiten moet worden uitgevoerd op een afstand van ten minste 10 cm van de zijwanden van de stichting en op een afstand van ten minste 20 cm van de zijwanden van de stichting.</p>
<b>RENOVOI - Bouwbesluit - Bescherming tegen geluid van buiten</b>	<p>De bescherming tegen geluid van buiten moet worden uitgevoerd op een afstand van ten minste 10 cm van de zijwanden van de stichting en op een afstand van ten minste 20 cm van de zijwanden van de stichting.</p>
<b>RENOVOI - Bouwbesluit - Bescherming tegen geluid van buiten</b>	<p>De bescherming tegen geluid van buiten moet worden uitgevoerd op een afstand van ten minste 10 cm van de zijwanden van de stichting en op een afstand van ten minste 20 cm van de zijwanden van de stichting.</p>
<b>RENOVOI - Bouwbesluit - Bescherming tegen geluid van buiten</b>	<p>De bescherming tegen geluid van buiten moet worden uitgevoerd op een afstand van ten minste 10 cm van de zijwanden van de stichting en op een afstand van ten minste 20 cm van de zijwanden van de stichting.</p>
<b>RENOVOI - Bouwbesluit - Bescherming tegen geluid van buiten</b>	<p>De bescherming tegen geluid van buiten moet worden uitgevoerd op een afstand van ten minste 10 cm van de zijwanden van de stichting en op een afstand van ten minste 20 cm van de zijwanden van de stichting.</p>
<b>RENOVOI - Bouwbesluit - Bescherming tegen geluid van buiten</b>	<p>De bescherming tegen geluid van buiten moet worden uitgevoerd op een afstand van ten minste 10 cm van de zijwanden van de stichting en op een afstand van ten minste 20 cm van de zijwanden van de stichting.</p>

<b>RENOVOI - Brandveiligheid Gebruik Gebouwen</b>	<p>De brandveiligheid van gebouwen moet worden uitgevoerd op een afstand van ten minste 10 cm van de zijwanden van de stichting en op een afstand van ten minste 20 cm van de zijwanden van de stichting.</p>
<b>RENOVOI - Brandveiligheid Gebruik Gebouwen</b>	<p>De brandveiligheid van gebouwen moet worden uitgevoerd op een afstand van ten minste 10 cm van de zijwanden van de stichting en op een afstand van ten minste 20 cm van de zijwanden van de stichting.</p>
<b>RENOVOI - Brandveiligheid Gebruik Gebouwen</b>	<p>De brandveiligheid van gebouwen moet worden uitgevoerd op een afstand van ten minste 10 cm van de zijwanden van de stichting en op een afstand van ten minste 20 cm van de zijwanden van de stichting.</p>
<b>RENOVOI - Brandveiligheid Gebruik Gebouwen</b>	<p>De brandveiligheid van gebouwen moet worden uitgevoerd op een afstand van ten minste 10 cm van de zijwanden van de stichting en op een afstand van ten minste 20 cm van de zijwanden van de stichting.</p>
<b>RENOVOI - Brandveiligheid Gebruik Gebouwen</b>	<p>De brandveiligheid van gebouwen moet worden uitgevoerd op een afstand van ten minste 10 cm van de zijwanden van de stichting en op een afstand van ten minste 20 cm van de zijwanden van de stichting.</p>
<b>RENOVOI - Brandveiligheid Gebruik Gebouwen</b>	<p>De brandveiligheid van gebouwen moet worden uitgevoerd op een afstand van ten minste 10 cm van de zijwanden van de stichting en op een afstand van ten minste 20 cm van de zijwanden van de stichting.</p>

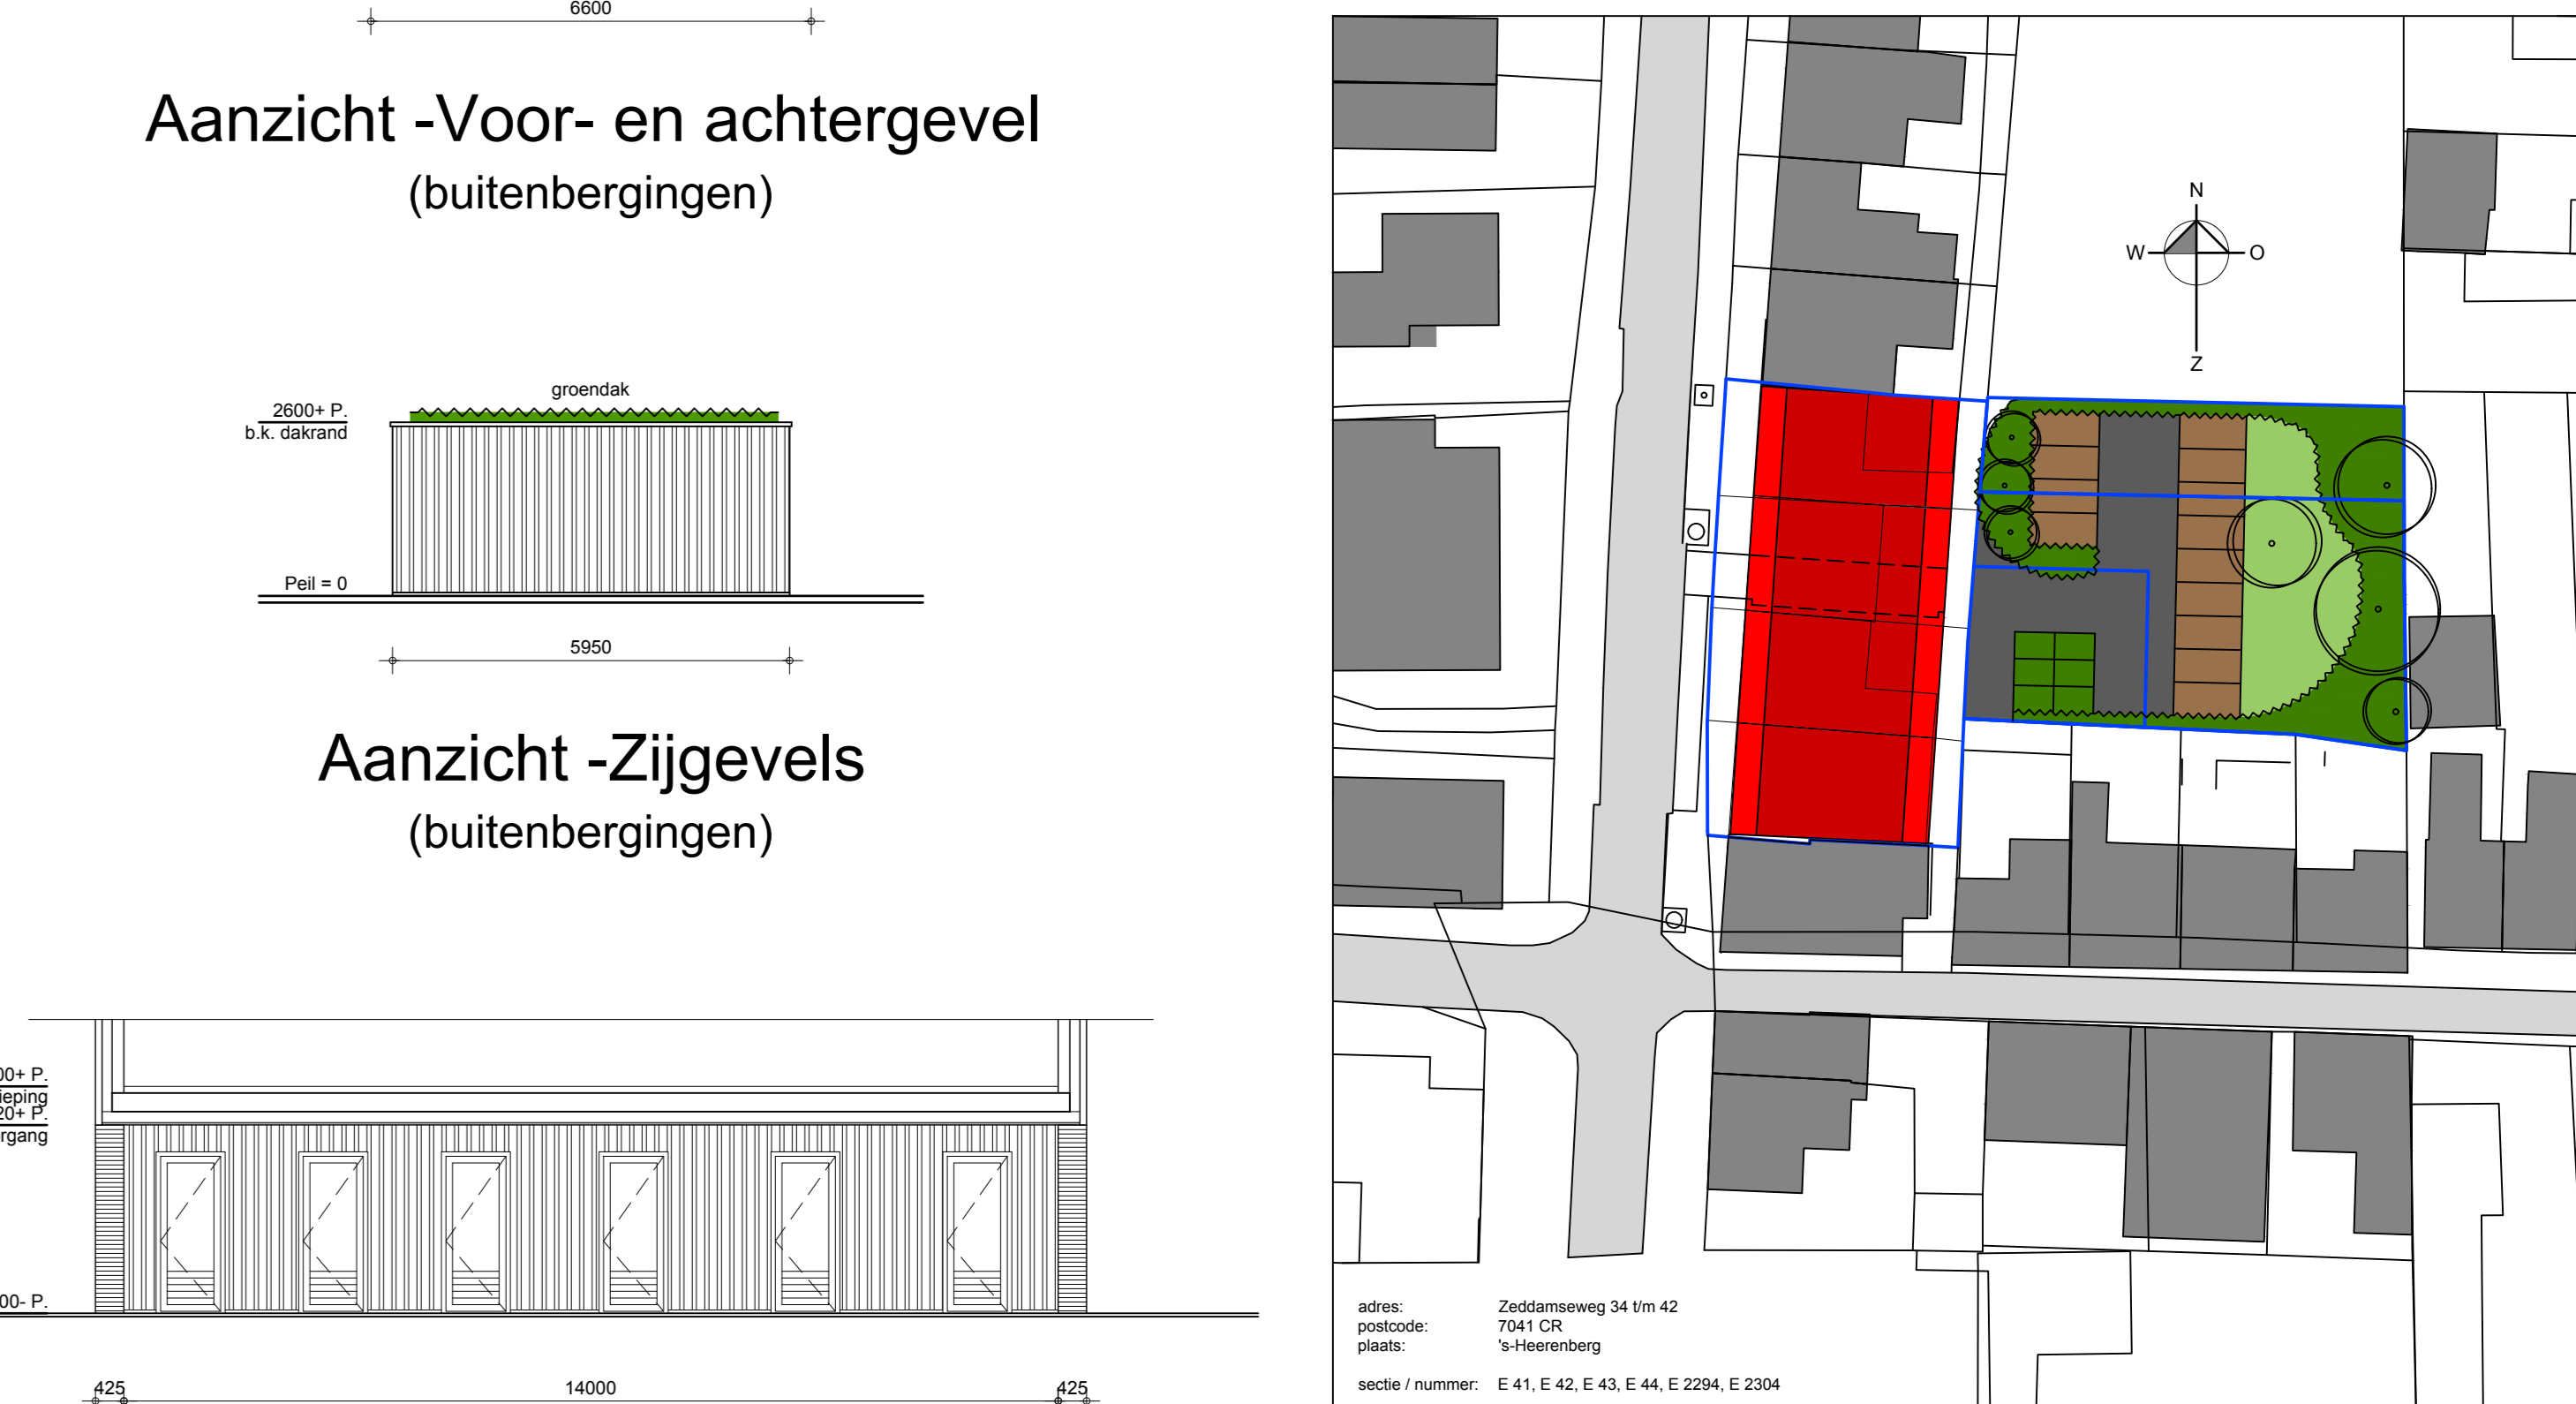

Aanzicht - Zijgevels (buitenbergingen)

**ITALLIAANDER**  
Bouwkundig Ontwerpbureau

PROJECT : NIEUWBOUW 11 APPARTEMENTEN  
aan Zedeweg 34 t/m 42 te 's-Hertogenbosch

ONDERDEEL : NIEUWE SITUATIE  
OPDRACHTGEVER : Marketing Vastgoed BV Duiven

PROJECTNUMMER : 21-669

SCHAL : 1:100 / 1:500  
ONTWERPER : Jeroen Heijerman  
GETEKENDE : Jeroen Heijerman  
DATUM : 16 juni 2023  
MIDDELE : 23 oktober 2023  
VAZEL : 6 november 2023  
MIDDELE : 8 november 2023  
VAZEL : 14 november 2023  
FORMAAT : A3  
TEKEN : AD

Gedre Hulsker 39 - 6942 RC Dism - Telefoon: 0318 - 843 873  
e-mail: info@italiaander.nl - website: www.italiaander.nl

BA - 01